

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

E

Distribución de equipos en el tablero de control

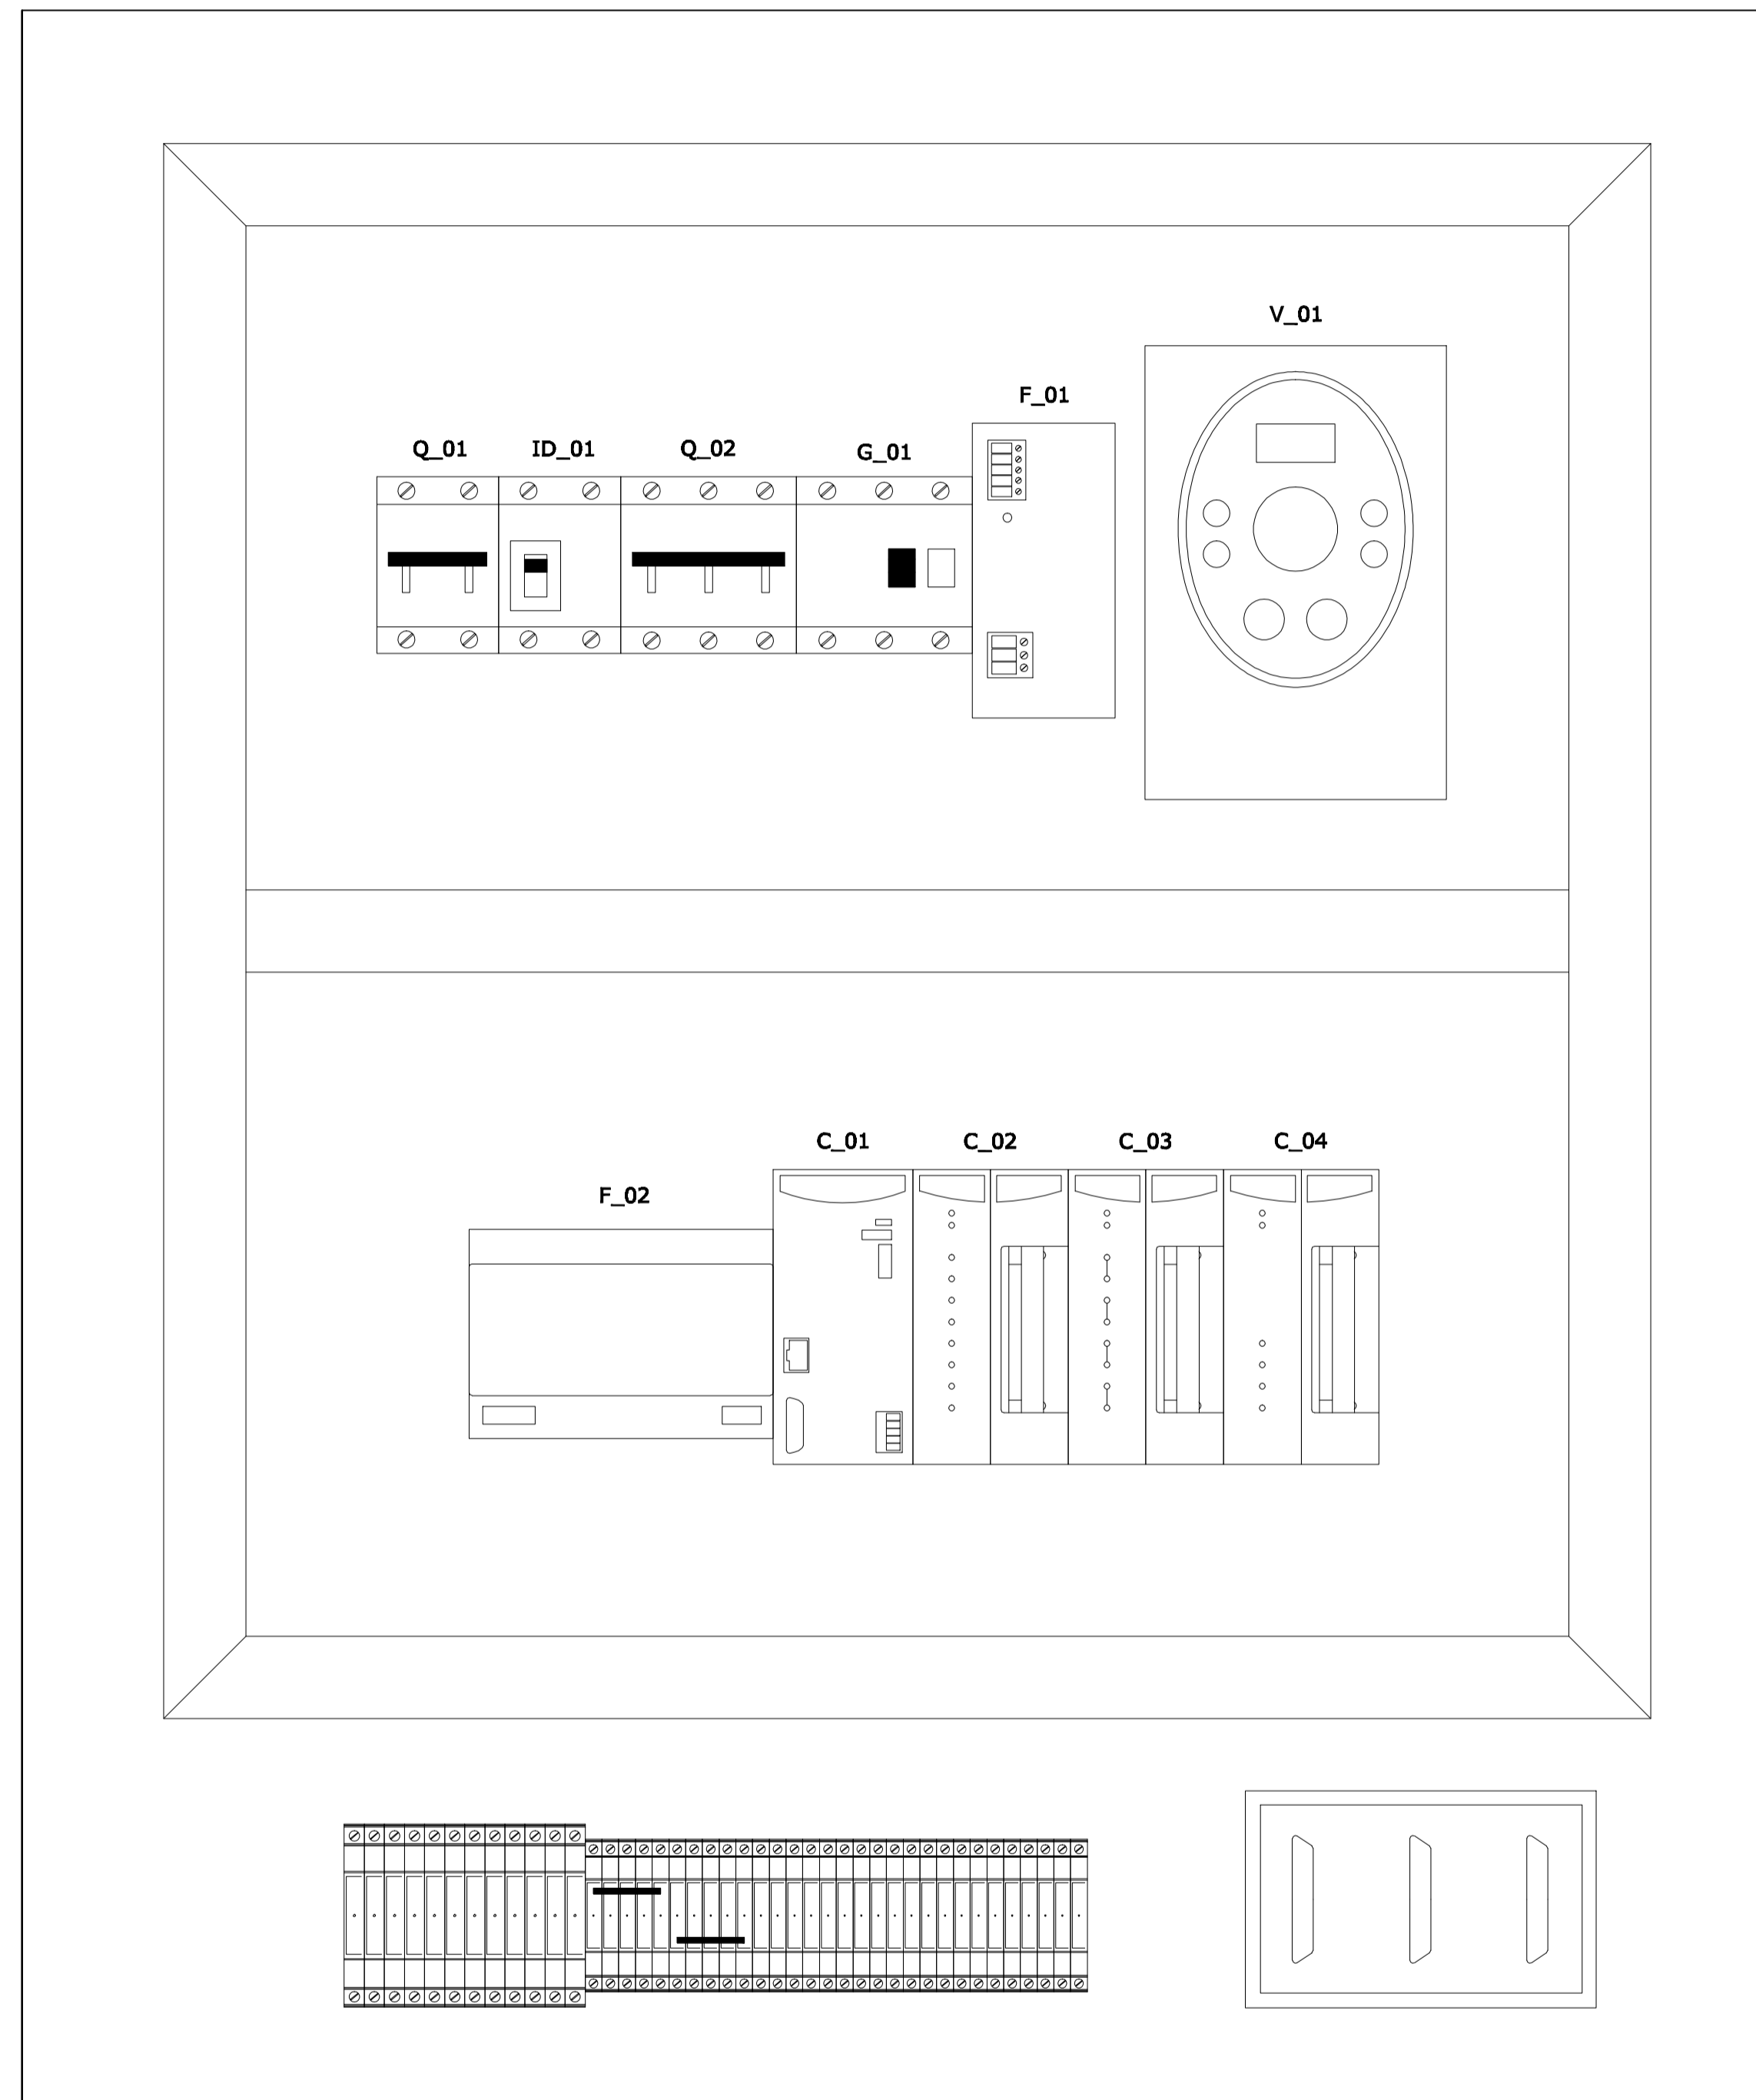

CODIGO	DESCRIPCION
Q_01	Llave termomagnética monofásica
Q_02	Llave termomagnética trifásica
ID_01	Interruptor diferencial
G_01	Guardamotor
V_01	Variador de velocidad
F_01	Fuente de alimentación Trio Power 220VAC/24VDC 5A
F_02	Fuente de alimentación NI/FP-PS-4 de 220VAC/24VDC 0.6A
C_01	PAC National Instruments cFP-2200
C_02	Modulo entrada digital cFP-DI-300 mas bloque conector
C_03	Modulo salida digital cFP-RLY-423 mas bloque conector
C_04	Modulo I/O analógica cFP-AIO-600 mas bloque conector

C

B

A

Dib.	F.A.C.G.	Mod.	
Rev.	F.A.C.G.	Mod.	
Apr.		Archivo:	Modulo_presion.dwg



Plano: DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN TABLERO

Ciente: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Proyecto: MODULO DE CONTROL DE PRESION

Plano: 001